



RAUCH FANG KEHRER FIBEL

Stand Jänner 2014





Informierte Kunden haben es besser,

weil sie sich besser auskennen. Die Landesinnung der Rauchfangkehrer für NÖ und die Arbeiterkammer Niederösterreich verfolgen gemeinsam mit dieser Rauchfangkehrerfibel ein lobenswertes Ziel:

Nämlich durch ausführliche und leicht verständliche Informationen allfällige Fragen auf Konsumentenseite gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ob Gebühren oder technische Fragen, alles Wissenswerte „rund um den Rauchfangkehrer“ ist in der Fibel zusammengefasst.

KommRat Sonja Zwazl
Präsidentin WKNÖ

Peter Engelbrechtsmüller
Landesinnungsmeister
NÖ Rauchfangkehrer

Dr. Franz Wiedersich
Direktor WKNÖ



Wie oft muss ich kehren lassen? Was kostet mich das? Kann ich zu einem anderen Rauchfangkehrer wechseln? Wenn man einen Kamin in der Wohnung oder im Haus hat, beschäftigen einen diese - und noch mehr Fragen unweigerlich. Die Antworten darauf finden Sie in der vorliegenden Broschüre, die auch auf die Änderungen zur feuerpolizeilichen Beschau (seit 1. Jänner 2011 gültig) eingeht.

Seit 2011 ist der Rauchfangkehrermeister für die feuerpolizeiliche Beschau zuständig. Davor waren die Gemeinden verantwortlich und haben die Kosten dafür übernommen. Jetzt verrechnet der Rauchfangkehrermeister direkt mit den KundenInnen, so werden die Gemeinden administrativ und finanziell entlastet.

Aufgrund dieser Änderung wurde auch die Höchsttarifverordnung für das Gewerbe der Rauchfangkehrer adaptiert. Mit einem Pauschalbetrag sind alle Leistungen, wie Vorankündigung, An- und Abfahrt, Überprüfung vor Ort, Niederschrift, etc., abgegolten. Die feuerpolizeiliche Beschau muss bei Wohngebäuden alle zehn Jahre erfolgen.

Es ist uns ein großes Anliegen, Sie gut zu informieren.

Markus Wieser
Präsident AKNÖ

Mag. Helmut Guth
Direktor AKNÖ

Impressum

Eigentümer und Herausgeber:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich,
1060 Wien, Windmühlgasse 28, Tel.: 01/58 883

Landesinnung der NÖ Rauchfangkehrer
3100 St. Pölten, Landsbergerstraße 1, Tel.: 02742 / 851 19121

Hersteller: Eigenvervielfältigung

Die Autoren der Broschüre:

Ing. Helmut Schafrath (Konsumentenberatung der AKNÖ)
Ing. Werner Krisch (Konsumentenberatung der AKNÖ)
BIM Peter Engelbrechtsmüller (Landesinnung Rauchfangkehrer NÖ)

Stand: Jänner 2014

Diese Broschüre ist mit den gesetzlichen Mitgliedsbeiträgen der NÖ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den Kammerbeiträgen der NÖ Rauchfangkehrer finanziert worden.

Begriffsbestimmungen	7
Erklärung zur Gebührenberechnung	10
Gebührentabelle 2014	13
Berechnungsbeispiele	14
Kehrperioden für Fänge bis 400 KW Nennleistung	17
Strafbestimmungen	19
Nochmals das Wichtigste	20
Rauchfangkehrerwechsel	22
Kehrstellenneuaufnahmeblatt	23
Kehrgebührenberechnungsblatt	24
Informationen zur periodischen Feuerstättenüberprüfung	25
Feuerbeschau	26
Kontakte	28

Begriffsbestimmungen

Abgasfang

Dient zur Ableitung der Abgase von gasförmigen Brennstoffen (z.B. Erdgas).

Rauchfang

Dient zur Ableitung der Rauchgase von flüssigen (Heizöle) und festen Brennstoffen (Holz, Kohle, Koks, Pellets etc.).

Sonderfang

Dient zur gleichzeitigen Ableitung von Rauch- und Abgasen. Als Sonderfang ist ein Fang nur dann einzustufen, wenn zum Beispiel ein Gas-Zentralheizkessel und ein Festbrennstoff-Zentralheizkessel jederzeit nebeneinander betrieben werden können und die Rauch- und Abgase im gleichen Fang abgeführt werden.

Notrauchfang

Dient zur Ableitung von Rauch- oder Abgasen von Feuerstätten, die nur bei Ausfall der Hauptheizung im Notfall benutzt werden.

Luft- und Dunstleitungen

Küchen- Dunstabzugsfang bzw. Dunstleitungen bis über Dach, Raumbel- und -entlüftungsleitungen über Dach (siehe weiters bei Kapitel Kehrverpflichtungen).

Luft- Abgasfang- System

Abgasanlage mit ineinander oder nebeneinander angeordnetem Schacht für raumluftunabhängige Feuerstätten für gasförmige, flüssige oder feste Brennstoffe. Die Verbrennungsluft wird über den Luftschaft- oder Ringspalt von der Mündung zur Feuerstätte zugeführt und deren Abgase über den Abgasschacht oder Fang über Dach ins Freie abgeleitet.

Fest verlegte Verbindungsstücke

Z.B. gemauerte Poterien, gemauerte Rauch- und Abgaskanäle, nicht demontierbare Rohre zwischen Feuerstätte und Fang bzw. verschweißte, gebridete, gemuffte oder verschraubte Verbindungsrohre.

Wichtig

Sind die Rauch- oder Abgasrohre (zwischen Feuerstätte und Kamineinmündung) nur zusammengesteckt, fallen sie nicht unter die Kehrverpflichtung durch den Rauchfangkehrer! Jedoch sind lösbare Verbindungsstücke von Einzelfeuerstätten, so wie von Feuerstätten von Zentralheizungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung unter 11 kW einmal jährlich auf freien Querschnitt zu überprüfen, wenn technische Einbauten (z.B. Abgasklappen) vorhanden sind.

Gesamt-Nennwärmeleistung

Laut Geräte-Typenschild.

Einzelraumheizung

Z.B.: Küchenherd, Küchenbeistellherd, Dauerbrandofen, Kachelofen zur Beheizung nur eines Raumes!

Mehrraumfeuerstätte

Z.B.: Kachelöfen, dessen Strahlungsflächen die Wärme in mehrere Räume abstrahlen.

Warmwasserbereitungsanlage

Z.B.: Kamingebundene Gas-Durchlauferhitzer, Öl-betriebener Badezimmerofen.

Prozesswärmeerzeuger

Feuerstätten die nur anlassbezogen und zeitlich begrenzte Prozesswärme für den Eigenbedarf erzeugen (z.B.: Destillierapparat, Räucheranlagen).

Landwirtschaftlich genutzte Feuerstätte

Z. B. Futterdämpfer.

Sommerhaus

Bewohnung nur in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. September.

Wochenendhaus

Bewohnung hauptsächlich nur an Wochenenden und höchstens eine Woche durchgehend beheizt. Werden diese Objekte jedoch mit einer Zentral- oder Etagenheizung ständig temperiert (als Frostschutz in der Zeit der Nichtbewohnung), so gelten für dieses Haus die gleichen Bestimmungen wie für dauernd bewohnte Objekte.

Kehrperiodenverordnung

Verordnung der NÖ Landesregierung, die angibt, in welchen Zeitabständen Fänge und Verbindungsstücke zu reinigen und/oder zu überprüfen sind. Grundlagen für die Kehrhäufigkeit sind die Art des verwendeten Brennstoffes, der Zeitraum der Benützung des Fanges und die Art der Feuerstätte.

Kehrtermin

Diesen muss der Rauchfangkehrer dem Eigentümer der Baulichkeit, und über Verlangen auch dem Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten, spätestens zwei Wochen vorher bekanntgeben (NÖ Feuerwehrgesetz, § 14 (4)). Kann die Überprüfung oder Kehrung zum vorgegebenen Termin nicht vorgenommen werden, ist sie zu einem gemeinsam mit dem Eigentümer zu vereinbarenden Termin nachholen zu lassen.

Kehrbuch oder Hausliste

Für jede Baulichkeit hat der Rauchfangkehrer einen Vermerk zu führen, worin die Reinigungen, Überprüfungen und Anzeigen über Nicht- und Wiederbenützung von Rauchfängen einzutragen sind. Der Eigentümer, Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte der Baulichkeit hat die erfolgte gesetzlich vorgeschriebene Reinigung oder Überprüfung durch seine Unterschrift zu bestätigen. Demnach sind nur jene Kehrungen und Überprüfungen zu bezahlen, die tatsächlich durchgeführt und bestätigt wurden.

Kehrverpflichtung

Die Reinigung von benützten Rauch- und Abgasfängen, Luft-, Dunstfänge und -leitungen sowie fest verlegte Verbindungsstücke hat durch den zuständigen Rauchfangkehrermeister zu erfolgen.

Wichtig

Luft- und Dunstleitungen müssen jedoch nur dann durch den Rauchfangkehrer gereinigt werden, wenn sie sich in Gebäuden befinden, die mehr als drei Geschoße (Haupt- und Nebengeschoße) aufweisen und die keine Ein- oder Zweifamilienhäuser oder Reihenhäuser sind.

Die Eigentümer, Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten müssen die gesetzlichen Reinigungen und/oder Überprüfungen am **angekündigten** Kehrtermin durch den Rauchfangkehrer ungehindert vornehmen lassen (NÖ Feuerwehrgesetz, § 13 (3) und (4)).

Ortsklassen

Ortsklasse A - Gebiete mit geschlossenem Ortsbereich (von Ortstafel zu Ortstafel plus 100m außerhalb der Ortstafeln samt dazugehörigen Nebenstraßen) mit mindestens 30 ständig bewohnten Baulichkeiten mit Kehrprojekten, deren dazugehörige Grundparzellen nicht mehr als 100m voneinander entfernt sind.

Ortsklasse B - Ortsklasse B ist für jene Häuser anzuwenden, die außerhalb der Zone A liegen und nicht in den Bereich der Ortsklasse C fallen.

Ortsklasse C - Die Gebiete, die in die Ortsklasse C eingestuft werden, sind im NÖ Landesgesetzblatt Nr. 7000 / 50 - (in der jeweils gültigen Fassung) detailliert angeführt.

Kehrstelleneuenaufnahmeblatt

Ist vom Rauchfangkehrer zu erstellen und dem Eigentümer des Kehrprojektes in einfacher Ausfertigung auszuhändigen. Dieses Aufnahmeblatt bildet die Grundlage für die Berechnung der Kehrgebühren. Sämtliche Kriterien werden in dieses Blatt eingetragen und müssen, unter der Voraussetzung, dass die Kriterien den Tatsachen entsprechen, vom Eigentümer unterschrieben werden.

Kehrgebühren-Berechnungsblatt

Dieses Gebührenberechnungsblatt ist jederzeit über Verlangen des Kehrstelleneigentümers vom Rauchfangkehrer in einfacher Ausfertigung auszuhändigen.

Schlichtungsstelle

Zur Klärung von Streitigkeiten, welche sich aus der Tarifverordnung ergeben, kann diese Stelle sowohl vom Konsumenten als auch vom Rauchfangkehrer angerufen werden. Sie hat ihren Sitz beim Amt der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Abt.: WST 1, und besteht aus einem Mitglied und einem Ersatzmitglied der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich und der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Niederösterreich sowie einem Vertreter des Amtes der NÖ Landesregierung.

Kehr-, Überprüfungsgebühr

Der Landesgesetzgeber hat zum Schutz der Verpflichteten (Kehrstelleneigentümer und Nutzungsberechtigte) durch Verordnung die Höchstarife für die zu erbringenden Kehr- und Überprüfungsleistungen fest zu legen. Diese Beträge dürfen nicht überschritten werden, wobei die Vereinbarung eines Pauschalsatzes in Rechnung gestellt werden kann. Dieser Betrag muss jedoch zwischen dem Rauchfangkehrer und dem Zahlungspflichtigen vereinbart werden und darf außerdem nicht höher sein als die Summe der Gebühren für die gesetzlich vorgeschriebenen Kehrungen. Wie die Jahreskehrgebühr berechnet wird, beschreiben die nachfolgenden Kapitel.

Abmeldung von nicht benützten Fängen

(NÖ Feuerwehrgesetz, § 14, (3)). Kehrgegenstände, die länger als ein Jahr unbenutzt sind, unterliegen nicht der Reinigungspflicht. Die Nichtbenützung ist dem Rauchfangkehrer **schriftlich** anzuzeigen. Dies bedeutet, dass Sie dem Rauchfangkehrer, und zwecks Absicherung auch der zuständigen Gemeinde, einen entsprechenden eingeschriebenen Brief zusenden, wobei Sie sich einen Durchschlag samt der Einschreibebestätigung aufbewahren sollten.

Diese Kehrgegenstände sind jedoch vor der Wiederbenützung auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, womit nicht unerhebliche Kosten verbunden sind. Daher sollten Sie sich vor der Abmeldung überlegen, ob Sie den Fang voraussichtlich jahrelang nicht benützen werden oder nur vielleicht zwei, drei Jahre. Unter Umständen kann die laufende Überprüfung nämlich kostengünstiger sein als eine relativ kurzfristige Abmeldung samt Funktionsfähigkeitsprüfung. Viele Konsumenten werden außerdem von Auskünften zweifellos unkompetenter Personen dahingehend verunsichert, dass ihnen erklärt wird, abgemeldete Kamine müssten entweder mit Sand befüllt, ausbetoniert oder sogar mit Stahlblechplatten abgeschlossen werden. Grundsätzlich genügt es, die Rauch- oder Abgasfanganschlussstelle mit einer Mauerkapsel zu verschließen. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Wichtig

Ein Fang gilt als benutzt, wenn eine Feuerstätte betriebsbereit angeschlossen ist und unterliegt daher der Kehr- und Reinigungspflicht durch den Rauchfangkehrer. Sollten Sie die Feuerstätte nicht mehr benutzen, verschließen Sie die Rauch- oder Abgasfanganschlussstelle mit einer Mauerkapsel.

Wärmepumpe/Solarheizung

Eine Reduzierung der Kehrhäufigkeit auf fallweise oder geringfügige Benutzung (bei festen Brennstoffen ausgenommen Pellets) kann berücksichtigt werden, wenn solche Anlagen auch für Heizzwecke betrieben werden, wobei diese Alternativ-Einrichtungen für mind. 30% der Gesamtheizlast für das Gebäude ausgelegt sein müssen. Eine schriftliche Bestätigung darüber (z.B. Installateur, oder Anlagengerichter), ist erforderlich!

Erklärung zur Gebührenberechnung

Die Jahreskehrgebühr setzt sich aus der oder den Jahresgrund- und den Arbeitsgebühren zusammen. Die Jahresgrundgebühr ist eine Gebühr für den Zeitraum vom 1. Jänner bis 31. Dezember des jeweiligen Jahres und wird je benützten Fang in Rechnung gestellt.


Die maßgebenden Jahresgrundgebühren richten sich nach der Art der Feuerstätte bzw. nach der/ den Nennleistung(en) bzw. nach der jeweiligen Ortsklasse (A, B oder C).

Jahresgrundgebühr

Die Jahresgrundgebühr wird für den Zeitraum eines Kalenderjahres als Entgelt für folgende Leistungen verrechnet:

- Datenaufnahme und Verwaltung von Fang, Feuerstätte und Anlage
- Evidenzhaltung von Befunden und Gutachten
- Erstfeststellung von Mängeln
- Terminplanung und Koordinierung der Arbeiten
- Erstellung von Kehrtafeln
- Erstberatung bei Neu-, Um- und Zubauten
- Betreuung im Notfall
- Unproduktive Arbeits- und Wegzeit
- Arbeitskontrolle

Eine Jahresgrundgebühr wird für jeden benützten Rauch- oder Abgasfang bzw. Lüftungs- und Sonderfang in Rechnung gestellt.

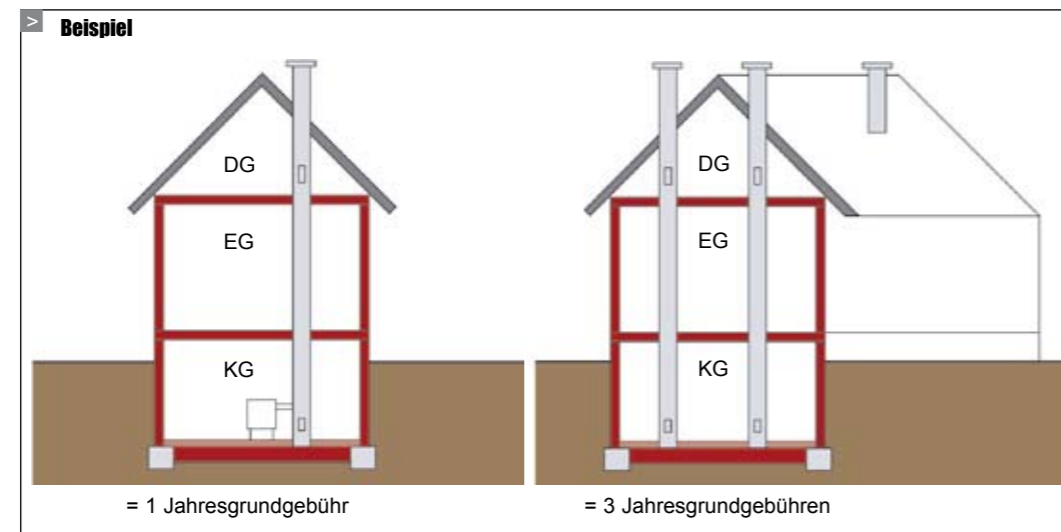

Wenn Kehrarbeiten zum **vorgegebenen** (= mindestens zwei Wochen vorher bekanntzugebenden) Kehrtermin aus Verschulden des Konsumenten nicht vorgenommen werden können, kann als Zeitersatz 30 % der Jahresgrundgebühr sowie das amtliche Kilomergeld in Rechnung gestellt werden. Zusätzlich zum 30%igen Grundgebührenanteil kann der Rauchfangkehrer für die Nachholkehrung einen Zuschlag von 50%, 100% oder 150% (je nach dem gewünschten Kehrzeitpunkt) in Rechnung stellen.


Arbeitsgebühr

- Die Arbeitsgebühr beinhaltet das Entgelt für das Überprüfen, Kehren und Reinigen von Fängen und die jährlich einmalige Entleerung der Fangsohle in ein vom Kunden bereitzustellendes Gefäß; weiters die Kontrolle der benützten Fänge auf den baulichen Zustand, auf Versottungs- und Verwässerungserscheinungen sowie auf Verpechungen.
- Muss der Rauchfangkehrer die Ablagerungen aus der Fangsohle nicht nur herausräumen sondern auch wegtragen (zum nächsten Mülleimer), so kann er dafür 3,09 Euro ohne Mehrwertsteuer pro Fangsohle verrechnen.
- Die Arbeitsgebühr wird je Kehrung und für jedes Geschoß verrechnet, das der zu reinigende Fang durchläuft.
- Keller, Zwischengeschosse, Mansarden und Dachböden und Spitzböden gelten jeweils als ein Geschoß.
- Bei freistehenden Fängen und bei Fängen auf Flachdächern gelten jeweils angefangene 3 m als ein Geschoß.

Zuschläge

Ihr Rauchfangkehrer darf pro Fang außerdem noch einen Zuschlag in der Höhe einer Arbeitsgebühr verrechnen, wenn zumindest eine oder mehrere der nachfolgenden Kriterien zutreffen:

- Wenn der Fang aus bautechnischen Gründen von unten (Fangsohle) oder ohne gesicherten Aufgang von der Dachfläche aus gekehrt werden muss.
- Wenn die Kehrung in vorgenannter Form vom Eigentümer, Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten ausdrücklich verlangt wird.
- Wenn die Höhe des Rauchfanges vom Dachbodenfußboden bis zur Dachhaut im Bereich des Putztürchens weniger als 1,30 m beträgt.
- Wenn die Kehrung in Wohnungen durchgeführt werden muss.
- Wenn die zu reinigenden Fänge abnormen Querschnitt besitzen (Seitenverhältnis größer als 1 zu 1,5 = z.B.: 14 x 22 cm Kamininnenquerschnitt).
- Wenn der Rauchfangkehrer selbst am angesagten Kehrtag eine Leiter holen und wieder zurückstellen muss.

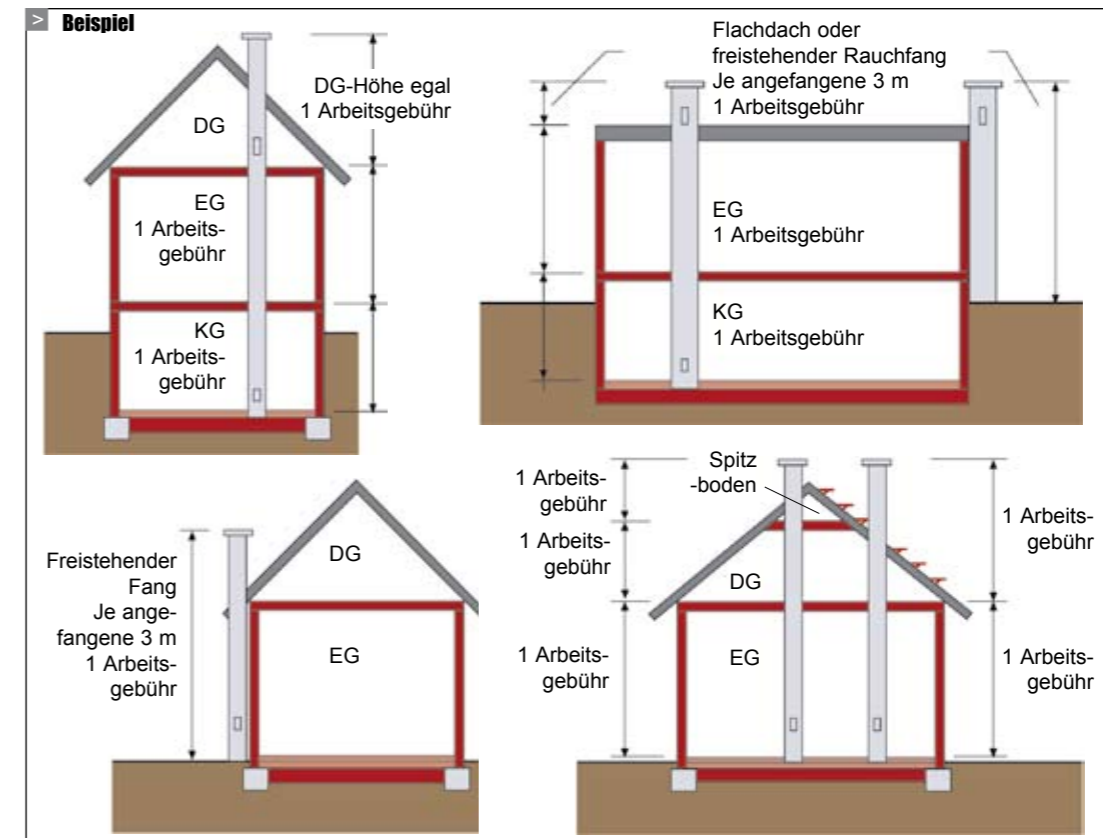

Gebühren ab 1. Jänner 2013

Ohne Mehrwertsteuer	ORTSKLASSE A		ORTSKLASSE B		ORTSKLASSE C	
	Grund-gebühr	Arbeits-gebühr	Grund-gebühr	Arbeits-gebühr	Grund-gebühr	Arbeits-gebühr
Einzelraumheizungen ausgenommen Wirtschaftsherde	18,50	1,66	22,22	1,66	24,45	1,66
Zentralheizungen, Warmwasserbereiter und Mehrraumfeuerstätten, landwirtschaftl. oder gewerbl. gen. Feuerstätten und Selchen bis einschließlich 50 kW Gesamt-Nenn-Wärmeleistung	22,94	3,23	26,94	3,23	28,96	3,23
Feuerstätten von über 50 bis einschließlich 120 kW Gesamt-Nenn-Wärmeleistung	22,94	4,47	26,94	4,47	28,96	4,47
Feuerstätten von über 120 bis einschließlich 300 kW Gesamt-Nenn-Wärmeleistung	37,24	7,29	41,41	7,29	50,69	7,29
Sonderfang: gemischt belegter Fang	22,94	3,23	26,94	3,23	28,96	3,23
Luft- Abgasfang-Systeme	22,94	6,14	26,94	6,14	28,96	6,14
Luft- und Dunstfänge	23,54	3,23	27,60	3,23	29,69	3,23
Fänge in Sommerhäusern	18,50	2,38	22,22	2,38	24,45	2,38
Fänge in Wochenendhäusern oder in Gebäuden in denen sich zu HEIZ-ZWECKEN zusätzlich Alternativheizanlagen*, Waschkesseln, Zusatzherde oder offene Kamine befinden	18,50	2,38	22,22	2,38	24,45	2,38
Verbindungsstück (Rauchrohr ZH, Poterie), je angefangene Viertelstunde	pro Verbindungsstück 11,25					
Entleeren/Reinigen der Fangsohle, ausgenommen die einmalige Entleerung	pro Fang 3,09					
Steht ein Kehrobjekt im Eigentum zweier oder mehrerer Personen und werden von diesen gesonderte Abrechnungen beantragt, so sind für jede zusätzliche Rechnung zu entrichten.	pro Rechnung 2,18					

* Wärmepumpen, Solarheizungen, Elektroheizungen oder fest eingebaute Heizungen unter Ausnutzung der Erdwärme, nicht gewerblich genutzte Räucherammern.
Alle Werte in Euro

Bei schließbaren Rauchfängen (ab 2.000 cm²) Zuschlag von 50% auf die Grund- und Arbeitsgebühr.

Gebühren ab 1. Jänner 2014

Ohne Mehrwertsteuer	ORTSKLASSE A		ORTSKLASSE B		ORTSKLASSE C	
	Grund-gebühr	Arbeits-gebühr	Grund-gebühr	Arbeits-gebühr	Grund-gebühr	Arbeits-gebühr
Einzelraumheizungen ausgenommen Wirtschaftsherde	18,98	1,70	22,80	1,70	25,09	1,70
Zentralheizungen, Warmwasserbereiter und Mehrraumfeuerstätten, landwirtschaftl. oder gewerbl. gen. Feuerstätten und Selchen bis einschließlich 50 kW Gesamt-Nenn-Wärmeleistung	23,54	3,31	27,64	3,31	29,72	3,31
Feuerstätten von über 50 bis einschließlich 120 kW Gesamt-Nenn-Wärmeleistung	23,54	4,59	27,64	4,59	29,72	4,59
Feuerstätten von über 120 bis einschließlich 300 kW Gesamt-Nenn-Wärmeleistung	38,21	7,48	42,49	7,48	52,01	7,48
Sonderfang: gemischt belegter Fang	23,54	3,31	27,64	3,31	29,72	3,31
Luft- Abgasfang-Systeme	23,54	6,30	27,64	6,30	29,72	6,30
Luft- und Dunstfänge	24,15	3,31	28,32	3,31	30,46	3,31
Fänge in Sommerhäusern	18,98	2,44	22,80	2,44	25,09	2,44
Fänge in Wochenendhäusern oder in Gebäuden in denen sich zu HEIZ-ZWECKEN zusätzlich Alternativheizanlagen*, Waschkesseln, Zusatzherde oder offene Kamine befinden	18,98	2,44	22,80	2,44	25,09	2,44
Verbindungsstück (Rauchrohr ZH, Poterie), je angefangene Viertelstunde	pro Verbindungsstück 11,54					
Entleeren/Reinigen der Fangsohle, ausgenommen die einmalige Entleerung	pro Fang 3,17					
Steht ein Kehrobjekt im Eigentum zweier oder mehrerer Personen und werden von diesen gesonderte Abrechnungen beantragt, so sind für jede zusätzliche Rechnung zu entrichten.	pro Rechnung 2,24					

* Wärmepumpen, Solarheizungen, Elektroheizungen oder fest eingebaute Heizungen unter Ausnutzung der Erdwärme, nicht gewerblich genutzte Räucherammern.
Alle Werte in Euro



Bei schließbaren Rauchfängen (ab 2.000 cm²) Zuschlag von 50% auf die Grund- und Arbeitsgebühr.

Berechnungsbeispiele

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse A
Einzelraumheizung (Baujahr>1998); der Fang beginnt im Erdgeschoß; Kehrung erfolgt vom Dachboden; kein Zuschlag; 5 Kehrungen im Jahr (ganzjährige Nutzung)

	Euro
Jahresgrundgebühr	18,98
Arbeitsgebühr: 2 x 1,70 Euro x 5 Kehrungen	17,00
Summe	35,98
zuzüglich 20 % MWSt	7,20
Jahreskehrgebühr	43,18

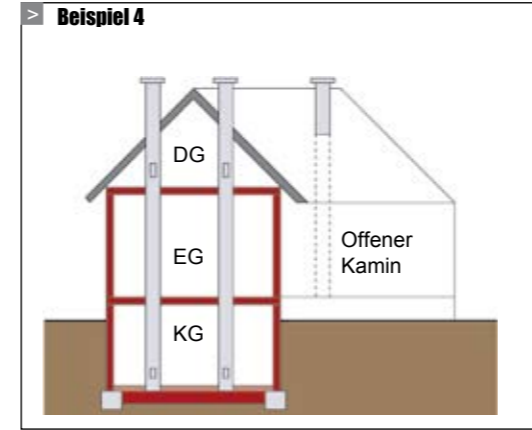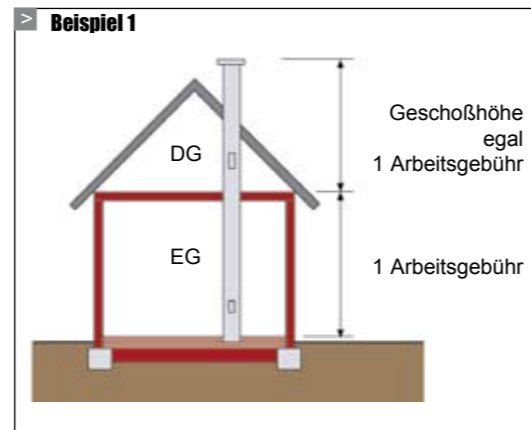

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse A
Fang 1
Zentralheizung mit 45 kW Nennwärmeleistung; Fang durchläuft KG, EG, DG; kein Zuschlag; Brennstoff = Gas.

Fang 2
Kachelofen als Mehrraumofen in geringem Umfang genutzt; Fang durchläuft KG, EG, DG; kein Zuschlag.



Fang 3
Offener Kamin in geringem Umfang genutzt; Fang durchläuft EG, DG; Zuschlag - Kehrung von unten

	Euro
Jahresgrundgebühr Fang 1	23,54
Jahresgrundgebühr Fang 2	23,54
Jahresgrundgebühr Fang 3	18,98
Arbeitsgebühr Fang 1: 3 x 3,31 Euro x 1 Kehrung	9,93
Arbeitsgebühr Fang 2: 3 x 3,31 Euro x 3 Kehrungen	29,79
Arbeitsgebühr Fang 3: 3 x 2,44 Euro x 3 Kehrungen	21,96
Summe	127,74
zuzüglich 20 % MWSt	25,55
Jahreskehrgebühr	153,29

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse A
Kaminofen als Zusatzheizung; Freistehender Fang, 7,40 m, 3 Arbeitsgebühren; Zuschlag Kehrung von unten; 3 Kehrungen im Jahr. Feste Brennstoffe.

	Euro
Jahresgrundgebühr	18,98
Arbeitsgebühr: 4 x 2,44 Euro x 3 Kehrungen	29,28
Summe	48,26
zuzüglich 20 % MWSt	9,65
Jahreskehrgebühr	57,91

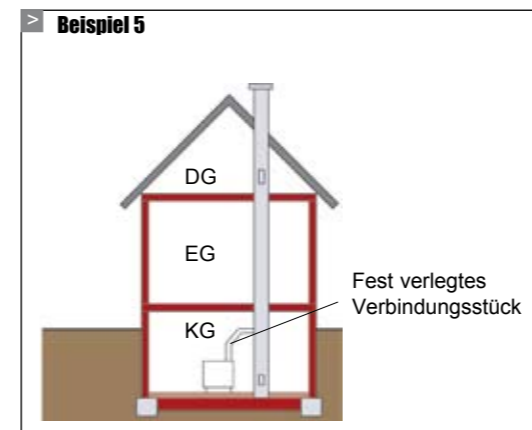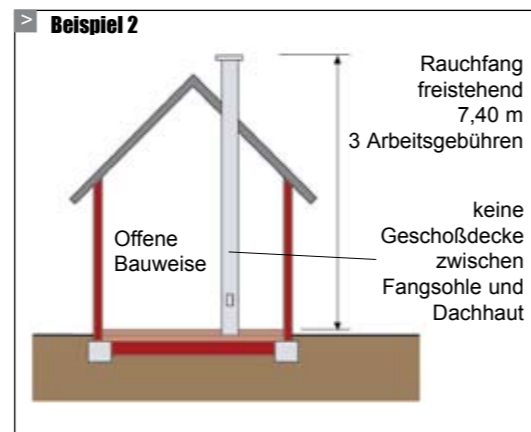

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse C
Zentralheizung mit 33 kW Nennwärmeleistung; 1,2 m fest verlegtes Verbindungsstück; der Fang durchläuft KG, EG, DG; kein Zuschlag - 6 Kehrungen im Jahr. Feste Brennstoffe. Ganzjährig genützt, Baujahr < 1998


	Euro
Jahresgrundgebühr	29,72
Arbeitsgebühr: 3 x 3,31 Euro x 6 Kehrungen	59,58
Verbindungsstück: 1 x 11,54 Euro x 1 Kehrung	11,54
Summe	100,84
zuzüglich 20 % MWSt	20,17
Jahreskehrgebühr	121,01

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse A
Fang 1
Zentralheizung mit 24 kW Nennwärmeleistung; Fang durchläuft EG, DG; kein Zuschlag; Brennstoff = Gas.

Fang 2
Kachelofen mit 7 kW Nennwärmeleistung als Einzelraumheizung; Fang durchläuft EG, DG; kein Zuschlag. Kachelofen wird „in geringfügigem Umfang“ genützt.

	Euro
Jahresgrundgebühr Fang 1	23,54
Jahresgrundgebühr Fang 2	18,98
Arbeitsgebühr Fang 1: 2 x 3,31 Euro x 1 Kehrung	6,62
Arbeitsgebühr Fang 2: 2 x 2,44 Euro x 3 Kehrungen	14,64
Summe	63,78
zuzüglich 20 % MWSt	12,76
Jahreskehrgebühr	76,54

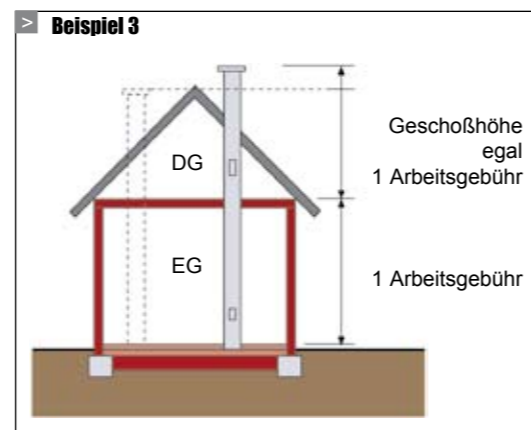

Anmerkung zum Verbindungsstück:

Für die Reinigung und/oder Überprüfung von fest verlegten Verbindungsstücken wird der Tarifansatz laut § 2 (1) (11,54 Euro ohne MWSt.) in Rechnung gestellt. Diese Verbindungsstücke sind mindestens einmal jährlich durch den Rauchfangkehrer zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse B


Fang 1

Küchenherd mit Warmwasseraufbereitung;
Fang durchläuft EG, DG, Spitzboden; Zuschlag - Kehrung von unten; 6 Kehrungen im Jahr. Feste Brennstoffe.
Ganzjährig genützt.

Fang 2

Kachelofen als Mehrraumofen; Fang durchläuft EG, DG;
Zuschlag - Kehrung von unten;
5 Kehrungen im Jahr. Fest Brennstoffe. Kachelofen wird zwischen 1. September und 31. Mai genützt.

	Euro
Jahresgrundgebühr Fang 1	27,64
Jahresgrundgebühr Fang 2	27,64
Arbeitsgebühr Fang 1: 4 x 3,31 Euro x 6 Kehrungen	79,44
Arbeitsgebühr Fang 2: 3 x 3,31 Euro x 5 Kehrungen	49,65
Summe	184,37
zuzüglich 20 % MWSt	36,87
Jahreskehrgebühr	221,24

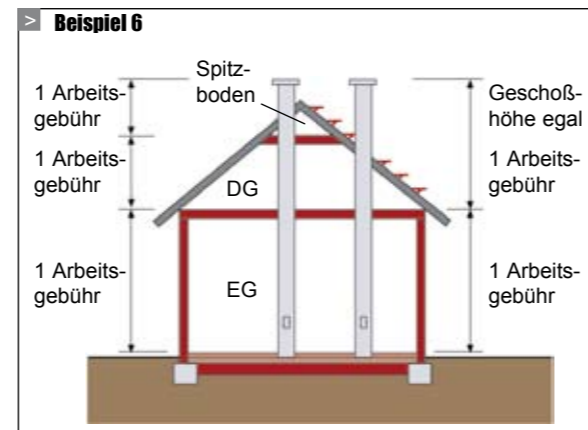


Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse A

Mehrfamilienhaus mit Fernwärmeversorgung;
nur Raumentlüftungen;
Lüftung 1 bis 4 = 6 Geschosse
Lüftung 5 bis 8 = 5 Geschosse
Lüftung 9 bis 12 = 4 Geschosse
Die Reinigung erfolgt vom Flachdach.

	Euro
Jahresgrundgebühr 12 x 24,15 Euro	289,80
Arbeitsgebühr Lüftung 1 - 4; 4 x 6 x 3,31 Euro	79,44
Arbeitsgebühr Lüftung 5 - 8; 4 x 5 x 3,31 Euro	66,20
Arbeitsgebühr Lüftung 9 - 10; 4 x 4 x 3,31 Euro	52,96
Summe	488,40
zuzüglich 20 % MWSt	97,68
Jahreskehrgebühr	586,08

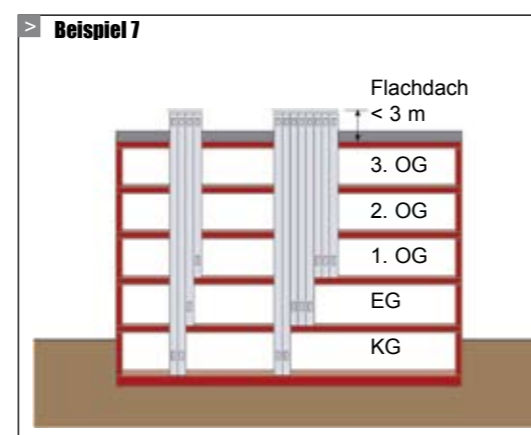

Berechnung lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Ortsklasse A


Fang 1

Luft-Abgasfang-System; Zentralheizung (Brennwert) 12 kW
Nennleistung; Fang durchläuft KG, EG, FD < 3 Meter;
Zuschlag: Überprüfung/Kehrung von unten;
1 Kehrung/Überprüfung im Jahr; Brennstoff = Heizöl EL

Fang 2

Luft-Abgasfang-System; Kaminofen als Zusatzheizung;
freistehender Fang (5,95 m), 2 Arbeitsgebühren;
Zuschlag: Überprüfung/Kehrung von unten;
3 Kehrung/Überprüfung im Jahr; Brennstoff = Pellets

	Euro
Jahresgrundgebühr Fang 1	23,54
Jahresgrundgebühr Fang 2	23,54
Arbeitsgebühr Fang 1: 4 x 6,30 Euro x 1 Kehrung	25,20
Arbeitsgebühr Fang 2: 3 x 6,30 Euro x 3 Kehrungen	56,70
Summe	128,98
zuzüglich 20 % MWSt	25,80
Jahreskehrgebühr	154,78

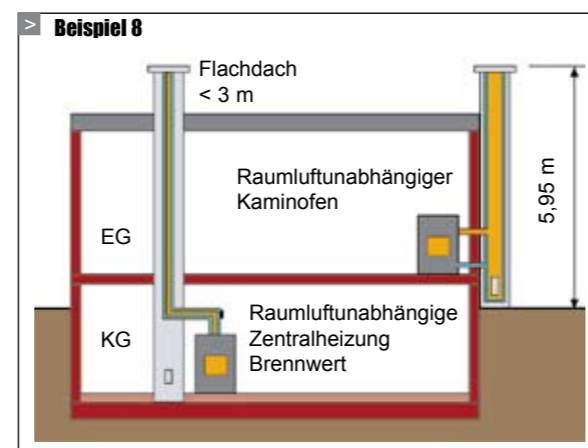

Kehrperioden für Fänge bis 400 KW Nennleistung

Werden an Fänge Feuerstätten angeschlossen, für die nach der vorstehenden Tabelle eine unterschiedliche Anzahl von Überprüfungen bzw. Reinigungen festgelegt ist, gilt die höhere Anzahl (z.B. Einmündung von gasförmigen und festen Brennstoffen = gemischt belegter Fang)

Brennstoff	Art der Feuerstätte	Anzahl der Überprüfungen bzw. Reinigungen pro Jahr
Gas	Feuerstätten	1
Heizöl extra leicht	Feuerstätten mit Brennwerttechnik	1
	Feuerstätten mit Zerstäubungsbrenner ab Baujahr 1998**	2
	übrige Feuerstätten mit Zerstäubungsbrenner	3*
Heizöl leicht	Feuerstätten mit Verdampfungsbrenner	3
	Feuerstätten	5
Feste Brennstoffe (ausgenommen Pellets)	Feuerstätten ab Baujahr 1998**	5*
	übrige Feuerstätten	6*
Pellets	Feuerstätten	3

* werden diese Feuerstätten nur **zwischen 1. September und 31. Mai** benutzt, so reduziert sich die Anzahl um eine Überprüfung bzw. Reinigung.

** gilt auch für **ältere Feuerstätten**, welche die Anforderungen der §§ 176 bis 184 NÖ Bautechnikverordnung 1997, LGBl. 8200/7-1, erfüllen.

Ausnahmen

Folgende Fänge von Feuerstätten sind **einmal jährlich** zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

- In Gebäuden, die nur zwischen 1. Mai und 30. September bewohnt werden (Sommerhaus).
- Von Feuerstätten, welche nur für den Ausfall der Hauptheizung zur Nutzung bereitstehen und nur im Notfall verwendet werden.
- Von Feuerstätten, die nur anlassbezogen und zeitlich begrenzt Prozesswärme für den Eigenbedarf erzeugen (z.B. Destillieranlagen, Räucheranlagen).

Folgende Fänge von Feuerstätten mit festen Brennstoffen sind **dreimal jährlich** zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

- Von Feuerstätten, welche zusätzlich zu einem anderen, die Wohneinheit oder Betriebseinheit umfassenden Heizsystem (z.B. Zentralheizung; Wärmepumpe oder Solarheizung, wenn diese zumindest für 30 % der Gesamtheizlast ausgelegt sind), verwendet werden.
- Von Feuerstätten, welche nur im geringen Umfang über das Jahr verteilt und nicht als Hauptheizung verwendet werden (z.B. offener Kamin, Feuerstätten in nicht gewerblich genutzten Werkstätten, Einzelöfen, Mehrraumöfen und Zentralheizungskessel in Wochenendhäusern).

Perioden für Verbindungsstücke

Folgende Verbindungsstücke sind **mindestens einmal jährlich** vom Rauchfangkehrer zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

- Abgas- oder Rauchgaspoterien
- Abgas- oder Rauchgaskanäle
- Sonstige fest verlegte Verbindungsstücke von Feuerstätten von Zentralheizungsanlagen für feste und flüssige Brennstoffe, ausgenommen Feuerstätten mit Brennwerttechnik

Perioden für Feuerstätten

Feuerstätten einschließlich Heißwasser- und Dampfkessel sind bei Bedarf zu reinigen.

Perioden für Luft- und Dunstfänge

Luft- und Dunstfänge sowie Luft- und Dunstleitungen sind einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Eine Reinigung bzw. Überprüfung ist erforderlich, wenn sich diese Fänge in Bauwerken befinden, die mehr als drei Geschoße (Haupt- und Nebengeschoße) aufweisen und keine Ein- oder Zweifamilienhäuser bzw. Reihenhäuser sind.

Strafbestimmungen

(auszugsweise)

§ 13 (3):

Gemäß NÖ Feuerwehrgesetz (auch in Kurzform NÖ-FG genannt), § 67 (1) und (2), begeht jemand eine Verwaltungsübertretung, der z.B. folgenden Bestimmungen zuwiderhandelt:

§ 14 (4):

Die Eigentümer, Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten von Baulichkeiten, in denen Kehrgegenstände gelegen sind, haben die vorgeschriebenen (= laut Kehrperiodenverordnung) Reinigungen und Überprüfungen zu den Kehrterminen durch den Rauchfangkehrer vornehmen zu lassen.

§ 18 (2):

Der Rauchfangkehrer muss die Kehrtermine mindestens zwei Wochen vorher bekanntgeben.

Hat der Rauchfangkehrer im Zuge der Reinigungsarbeiten Mängel wahrgenommen, sind sie zur Behebung dem Eigentümer, Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten und der Gemeinde bekanntzugeben. Die Gemeinde hat die Behebung des Mangels oder Missstandes dem Eigentümer, Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulichkeit durch Bescheid aufzutragen.

Diese Übertretungen werden mit Geldstrafen bis 3.650 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen bestraft, sofern diese Tat nicht gerichtlich zu ahnden ist.

Sollten Sie an dem von Ihrem Rauchfangkehrer angesagten Kehrtermin umsonst auf die Reinigung und/oder Überprüfung warten müssen, besteht die Möglichkeit, den dadurch entstandenen Schaden auf dem Zivilrechtsweg einzufordern. In diesem Fall muss Klage bei Gericht eingebracht werden.

Wichtig

Das Benützen von nicht angemeldeten Fängen ist verboten und strafbar.

Nochmals das Wichtigste

Kehrperioden

Regelmäßige Intervalle in welchen Fänge zu reinigen und/oder zu überprüfen sind, unterliegen einer gesetzlichen Regelung. Sowohl die Rauchfangkehrer als auch die Konsumenten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die vorgeschriebenen Überprüfungen/Reinigungen auch eingehalten werden.

Kehrterminbekanntgabe

Der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, die Kehrtermine spätestens zwei Wochen vorher dem Eigentümer der Baulichkeit, und über Verlangen auch dem Mieter oder Nutzungsberechtigten ordnungsgemäß bekanntzugeben. Wenn der Kehrtermin ordnungsgemäß bekannt gegeben wurde und gleichzeitig der Kehrperiodenverordnung entspricht, muss dem Rauchfangkehrer am angesagten Kehrtermin der ungehinderte Zugang zu den Kehrstellen ermöglicht werden. Sollten Sie den ordnungsgemäß bekannt gegebenen Kehrtermin nicht einhalten oder die Kehrung nicht vornehmen lassen, entspricht dieses Verhalten einer „Kehrverweigerung“. In diesem Fall müssen Sie mit entsprechenden Mehrkosten rechnen! Im Anschluss daran ist unverzüglich gemeinsam mit dem Rauchfangkehrer eine Nachholkehrung oder Überprüfung (Ersatztermin) zu vereinbaren!

Kehrbuch/Hausliste

In diesem Zusammenhang steht auch die gesetzliche Verpflichtung, dass der Rauchfangkehrer ein Kehrbuch oder eine Hausliste führen muss, worin die erfolgten Arbeiten von den Konsumenten bestätigt werden müssen. Die Anzahl der Unterschriften bzw. der tatsächlich geleisteten Arbeiten bestimmt die Höhe der zu zahlenden Kehrgebühr maßgeblich. Ferner sollten Sie sich den Tag, an dem die Überprüfung und/oder Reinigung erfolgte genau notieren. Der Rauchfangkehrer hat im wesentlichen die Aufgabe zu erfüllen, Brand- oder sonstige damit in Zusammenhang stehende Gefahren schon vorzeitig abzuwenden. Daher ist eindeutig bestimmt, dass Fänge ihrer Verwendung nach regelmäßigen Intervallen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen sind.

Kehrgebührenberechnungsblatt

Bei Änderungen an kehrpflichtigen Gegenständen ist ein neues Kehrgebührenberechnungsblatt sowie ein Kehrstellenneuaufnahmeblatt vom Rauchfangkehrer zu erstellen. Überdies ist bei Rechnungslegung durch den Rauchfangkehrer die einmalige Erstellung eines Kehrgebührenberechnungsblattes pro Jahr in der Jahresgrundgebühr abgegolten. Jede zusätzliche detaillierte Rechnungslegung würde zusätzliche Kosten von Euro 2,24 exkl. MwSt. verursachen

Verjährung der Gebühren

Die Verjährungszeit für Kehrgebührenforderungen beträgt gemäß § 1486 ABGB drei Jahre.

Weitere Auskunft

Bei Unklarheiten in Bezug auf Rauchfangkehrerangelegenheiten ist Ihnen die Konsumentenberatung der **Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich** selbstverständlich gerne behilflich (Tel.: 05 7171 DW 1301 od. 1318).

Weitere Auskünfte erteilt auch die **Landesinnung der NÖ Rauchfangkehrer**, Landsbergerstraße 1, 3100 St. Pölten, Tel.: 02742 851 19121, www.rauchfangkehrer.org

Unser Rat

Suchen Sie sich die für Ihre(n) Brennstoff(e) und Feuerstätte(n) maßgebende Überprüfungsintervall(e) (siehe Kapitel Kehrperioden für Fänge) heraus und lassen Sie den Rauchfangkehrer die gesetzlich bestimmten Arbeiten auch verrichten. Nicht zuletzt deshalb, da die Kehrgebühren unter der Voraussetzung erstellt wurden, dass alle zwingend vorgeschriebenen Arbeiten auch tatsächlich durchgeführt werden. Unterschriften, die ohne entsprechender Arbeitsleistung gegeben werden, stellen somit ein „finanzielles Geschenk“ an den Rauchfangkehrer dar.

Bestätigung der tatsächlich erbrachten Leistung

Wenn in Ihrem Haus mehrere Fänge vorhanden sind, sollten Sie zusätzlich zur Unterschrift gleichzeitig festhalten, welche Fänge tatsächlich gekehrt und/oder überprüft wurden (z.B.: Vorhanden sind ein Abgasfang einer Gaszentralheizung und ein Rauchfang für einen Kachelofen. Überprüft und/oder gereinigt wurde nur der Abgasfang - daher sollte ins Kehrbuch eingeschrieben werden: Ein Abgasfang gekehrt bzw. überprüft, Unterschrift).

Sollte der Rauchfangkehrbetrieb trotz Verlangen seiner Verpflichtung zur detaillierten Rechnungslegung nicht nachkommen, so schreiben Sie auf den zugesandten Erlagschein vor der Einzahlung: „Vorbehaltlich der detaillierten Rechnung, a conto!“

Wechsel des Rauchfangkehrers

Interessante Informationen finden Sie auch auf www.rauchfangkehrer.org

Auf Grund der Bestimmung des § 124 der Gewerbeordnung (Fassung vom 1.8.2002) ist es möglich, ohne Angabe von Gründen den Rauchfangkehrbetrieb - beschränkt innerhalb des Kehrgebietes (größtenteils übereinstimmend mit Verwaltungsbezirk) - zu wechseln. Diese Möglichkeit besteht seit dem 1. Februar 2001 und bedeutet, dass seit diesem Zeitpunkt eine freie Auswahl eines Rauchfangkehrbetriebes je Kehrgebiet gegeben ist.

Die Namen und Adressen der für Ihren Kehrbezirk zuständigen Rauchfangkehrbetriebe erfahren Sie über Anfrage bei den Gemeinden, der NÖ Arbeiterkammer bzw. können diese auf der Homepage der NÖ Rauchfangkehrer unter <http://www.rauchfangkehrer.org> nachgelesen werden.

Wird ein Rauchfangkehrerwechsel gewünscht, so muss gleichzeitig ein schriftlicher Auftrag an den neu zu beauftragenden Rauchfangkehrermeister, sowie eine schriftliche Kündigung an den bisher zuständigen Rauchfangkehrermeister erfolgen. Der bisher zuständige Rauchfangkehrermeister hat unverzüglich einen Bericht über die zuletzt erfolgte Kehrung und über den Zustand des Kehrgebietes (ggf. Mängelmeldungen, letztes Feuerbeschauprotokoll, Befunde, usw.) an den zukünftig beauftragten Rauchfangkehrermeister, an die Gemeinde und an den Eigentümer des Kehrgebietes zu übermitteln.

Der Wechsel des Rauchfangkehrers darf jedoch **nicht** während der Heizperiode (1. Oktober bis 30. April) und **nicht** später als vier Wochen vor dem nächstfolgenden Kehrtermin oder Feuerbeschau vorgenommen werden.

Auf Grund eines Durchführungserlasses vom Amt der NÖ Landesregierung dürfen für diese Leistungen (Ausfertigung des Zustandsberichtes) keine gesonderten Kosten in Rechnung gestellt werden!

Herr
Max Eigentümer
Straße
PLZ / Ort

Einschreiben

Herrn Horst Subermann
Rauchfangkehrermeister
Straße
PLZ / Ort

Ort, Datum

Wechsel des Rauchfangkehrers

Werter Herr Rauchfangkehrermeister,

als Eigentümer des Kehrgebietes Strasse/Hausnummer, Plz., Ort, teile ich Ihnen mit, dass ich gemäß § 124 GewO *per (Datum) einen Rauchfangkehrerwechsel vornehme.

Herr Rauchfangkehrermeister Name, Strasse/Hausnummer, Plz., Ort, wird ab (Datum) die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeiten erbringen.

Ich ersuche um entsprechende Kenntnisnahme und unverzügliche Übermittlung der vorgeschriebenen Berichte an Herrn Rauchfangkehrermeister Name, Strasse/Hausnummer, Plz., Ort, an die zuständige Gemeinde und an mich.

Mit freundlichen Grüßen
(Max Eigentümer)

Beilage: Auftrag an neuen Rauchfangkehrermeister
Durchschlag ergeht an die Gemeinde Name/Adresse

So könnte ein Musterbrief betreffend des Wechsels des Rauchfangkehrers aussehen

Wichtig

Der Rauchfangkehrerwechsel ist erst dann gültig, wenn der neu beauftragte Rauchfangkehrer dem vorherigen Rauchfangkehrer die Übernahme bestätigt. Bitte versichern Sie sich, dass dies auch durchgeführt wird. Diese Maßnahme ist deshalb notwendig, da des öfteren der Rauchfangkehrer gekündigt wurde und von den Konsumenten keine Beauftragung an einen neuen Rauchfangkehrer erteilt wurde.

Der zukünftig beauftragte Rauchfangkehrer darf für einen allfällig weiteren Anfahrtsweg keine zusätzlichen Kosten in Rechnung stellen. Zusätzliche Weggebühren und dergleichen dürfen nicht verrechnet werden!

Kostenvoranschläge sind grundsätzlich nicht kostenfrei! Laut KSSchG § 5 Abs. 1 ist für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinne des § 1170 a ABGB durch den Unternehmer ein Entgelt durch den Verbraucher nur dann zu zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist (Endverbrauchergeschäft).

KEHRSTELLENAUFNAHMEBLATT

Kehrstellen- Neuaufnahme Änderung

Datum: _____

Ortsklasse: A: B: C:

Name 1
Name 2
Straße, Ort
Tel., Fax
E-Mail
Homepage



Name: _____ Tel.: _____
Straße: _____ PLZ/Ort: _____ E-mail: _____

Nr.	Fänge		Verbindungsstück	Art der angeschlossenen Feuerstätte *	Baujahr Feuerstätte	Brennstoff-Art *	Leistung/KW	Zuschlag *	Keller	Erdgeschos	1. Stock	2. Stock	Durchlaufende Geschoße				Mansarde	Dachboden	Flachdach / oder pro 3m1	Ganzjährig	Heizperiode 01.09. - 31.05.	1.5. - 30.9.	Zusätzlich oder geringer Umfang	Anlassbezogen / Notfallbetrieb	Anzahl der Kehrungen	
	eng	weit											3	4	5	6										7

Alle anderen Fänge sind derzeit unbenützt. Vor Wiederbenützung eines Fanges ist dies dem Rauchfangkehrermeister schriftlich bekanntzugeben. Die Benützung von nicht angemeldeten Fängen ist verboten und strafbar.

Unterschrift des Hauseigentümers oder Bevollmächtigten

* siehe Rückseite

© Landesinnung der NÖ Rauchfangkehrer

Sonstiges:

Zuschlag:

- Als Kriterien dieser Art sind anzusehen:
- wenn der Fang aus bautechnischen Gründen von unten aus gekehrt werden muss;
 - wenn die Kehrung aus bautechnischen Gründen ohne gesicherten Aufgang von außerhalb der Dachhaut aus erfolgen muss;
 - wenn die Kehrung auf ausdrückliches Verlangen des Nutzungsberechtigten von unten aus oder ohne gesicherten Aufgang von außerhalb der Dachhaut aus erfolgen muss;
 - wenn die Kehrung und Überprüfung auf Spitzböden, engen Dachböden sowie auf Leitern stehend durchgeführt werden muss. Bei Spitzböden und engen Dachböden nur in jenen Fällen, in denen die Höhe vom Dachbodenfußboden bis zur Dachhaut im Bereich der Kehrmöglichkeit des Fanges weniger als 1,3 m beträgt;
 - wenn die Kehrung der Fänge in Wohnungen durchgeführt werden muss;
 - wenn die zu reinigenden Fänge abnormen Querschnitt (Seitenverhältnis größer als 1 : 1 1/2) besitzen;
 - wenn die Reinigung von Fängen mit wechselndem Querschnitt (Querschnittflächenferenz mehr als 50 Prozent, z.B. Glockenrauchfang, Gewölbe etc.) erforderlich ist;
 - wenn die Leiter geholt, aufgestellt und rückgestellt werden muss, um die Reinigungsarbeiten durchführen zu können (wenn der Kehrtrag bekannt war);

Kurzbezeichnungen:

ER Einzelraumheizung	PL Pellets
MR Mehrraumfeuerstätte	SH Stückholz
ZH Zentralheizung	HS Hackschnitzel
ZS Zusatzfeuerstätte	KK Kohle, Koks
LA Luft-Abgas System	OH Heizöl extraleicht
ÜF Überdruckfang	HL Heizöl leicht
LÜ Lüftung	EG Erdgas
SL Sammellüftung	FL Flüssiggas
PT Poterie	BG Biogas (Mischmethan)
RR Rauchrohr	EK Energiekorn
AL Abgasleitung	SO Sonstige
RK Rauchkanal	

GW Gewerbliche Nutzung
LA Landwirtschaftliche Nutzung
PR Private Nutzung

Informationen über die periodische Überprüfung von Feuerstätten

Entsprechend den Bestimmungen der NÖ Bauordnung 1996 sowie der NÖ Bautechnikverordnung

Fänge		Verbindungsstück	Art der angeschlossenen Feuerstätte *	Arbeitsgebühr	Anzahl Geschosse	Zuschlag	Anzahl Kehrlagen	Summe Arbeitsgebühr	Grundgebühr	Zuschlag <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 100%	Sonstiges	Summe gesamt
Nr.	eng weit											
Zwischensumme												
MWSt. 20%												
Gesamtsumme Kehrgebühr												

Firmenmäßige Zeichnung / Rauchfangkehrermeister

* siehe Rückseite



Begriffe

Feuerstätten
Einrichtungen, in denen feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe verbrannt werden können, wobei Verbrennungsgase in solcher Menge entstehen, dass sie abgeleitet werden müssen.

Nennwärmeleistung
Auch Nennheizleistung. Die höchste je Zeiteinheit an den Wärmeträger nutzbar abgegebene Wärmemenge. Sie wird vom Hersteller auf dem Geräteschild in kW (Kilowatt) angegeben, bezogen auf den jeweiligen Brennstoff.

Überprüfung von Feuerstätten gemäß § 34 NÖ Bauordnung

- Feuerstätten von Zentralheizungsanlagen sind periodisch
- mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 11kW bis 50kW - für **feste und flüssige Brennstoffe**, alle 2 Jahre
 - mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 11 kW bis 50 kW - für **gasförmige Brennstoffe** nach einer Überprüfung ab dem 1.12.2013, alle 3 Jahre (bei Überprüfungen vor dem 1.12.2013 bleibt es bis zum nächsten Termin bei den bisherigen 2 Jahren)
- auf ihre einwandfreie Funktion und auf die von ihnen ausgehenden Emissionen überprüfen zu lassen.

Wer darf überprüfen? Als befugte Fachleute gelten:

- Rauchfangkehrer
- Installateure
- Heizkesselerzeuger (Servicedienste)
- Brennenerzeuger (Servicedienste)
- Staatlich autorisierte Anstalten oder in einem EU oder EWR-Mitgliedstaat akkreditierte Stelle einschlägiger Fachgebiete,
- Ziviltechniker einschlägiger Fachgebiete,
- Amtssachverständige einschlägiger Fachrichtungen.
- Unabhängig von oben genannten Fachleuten können Gewerbetreibende durch die Landesregierung zu Prüfern von Feuerstätten für feste Brennstoffe bis 300 kW und für Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe bis zu einer Brennstoffwärmeleistung von nicht mehr als 2 MW bestellt werden.

Welcher Gewerbetreibende im Detail ein „befugter Prüfer“ ist und eine Zulassung (Registernummer) besitzt, können Sie beim Amt der NÖ Landesregierung erfahren.

Überprüfungsbefund
Über jede Überprüfung ist ein Befund zu erstellen. Dieser Befund ist für die Einsichtnahme durch die von der Baubehörde beauftragten Organe aufzubewahren oder auf Verlangen der Behörde vorzulegen.

Was kostet diese Überprüfung?
Die Gebühr für die Überprüfung unterliegt der freien Vereinbarung zwischen Auftraggeber und

<p>Sonstiges:</p>	<p>Zuschlag: Als Kriterien dieser Art sind anzusehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> wenn der Fang aus bautechnischen Gründen von unten aus gekehrt werden muss; wenn die Kehrung aus bautechnischen Gründen ohne gesicherten Aufgang von außerhalb der Dachhaut aus erfolgen muss; wenn die Kehrung auf ausdrückliches Verlangen des Nutzungsberechtigten von unten aus oder ohne gesicherten Aufgang von außerhalb der Dachhaut aus erfolgen muss; wenn die Kehrung und Überprüfung auf Spitzböden, engen Dachböden sowie auf Leitern stehend durchgeführt werden muss. Bei Spitzböden und engen Dachböden nur in jenen Fällen, in denen die Höhe vom Dachbodenfußboden bis zur Dachhaut im Bereich der Kehrmöglichkeit des Fanges weniger als 1,3 m beträgt; wenn die Kehrung der Fänge in Wohnungen durchgeführt werden muss; wenn die zu reinigenden Fänge abnormen Querschnitt (Seitenverhältnis größer als 1 : 1 1/2) besitzen; wenn die Reinigung von Fängen mit wechselndem Querschnitt (Querschnittflächendifferenz mehr als 50 Prozent, z.B. Glockenrauchfang, Gewölbe etc.) erforderlich ist; wenn die Leiter geholt, aufgestellt und rückgestellt werden muss, um die Reinigungsarbeiten durchführen zu können (wenn der Kehrtrag bekannt war); <p>Kurzbezeichnungen:</p> <table style="font-size: x-small;"> <tr><td>ER Einzelraumheizung</td><td>PL Pellets</td></tr> <tr><td>MR Mehrraumfeuerstätte</td><td>SH Stückholz</td></tr> <tr><td>ZH Zentralheizung</td><td>HS Hackhschnitzel</td></tr> <tr><td>ZS Zusatzfeuerstätte</td><td>KK Kohle, Koks</td></tr> <tr><td>LA Luft-Abgas System</td><td>OH Heizöl extraleicht</td></tr> <tr><td>ÜF Überdruckfang</td><td>HL Heizöl leicht</td></tr> <tr><td>LÜ Lüftung</td><td>EG Erdgas</td></tr> <tr><td>SL Sammel Lüftung</td><td>FL Flüssiggas</td></tr> <tr><td>PT Poterie</td><td>BG Biogas (Mischmethan)</td></tr> <tr><td>RR Rauchrohr</td><td>EK Energiekorn</td></tr> <tr><td>AL Abgasleitung</td><td>SO Sonstige</td></tr> <tr><td>RK Rauchkanal</td><td></td></tr> </table> <p>GW Gewerbliche Nutzung LA Landwirtschaftliche Nutzung PR Private Nutzung</p>	ER Einzelraumheizung	PL Pellets	MR Mehrraumfeuerstätte	SH Stückholz	ZH Zentralheizung	HS Hackhschnitzel	ZS Zusatzfeuerstätte	KK Kohle, Koks	LA Luft-Abgas System	OH Heizöl extraleicht	ÜF Überdruckfang	HL Heizöl leicht	LÜ Lüftung	EG Erdgas	SL Sammel Lüftung	FL Flüssiggas	PT Poterie	BG Biogas (Mischmethan)	RR Rauchrohr	EK Energiekorn	AL Abgasleitung	SO Sonstige	RK Rauchkanal	
ER Einzelraumheizung	PL Pellets																								
MR Mehrraumfeuerstätte	SH Stückholz																								
ZH Zentralheizung	HS Hackhschnitzel																								
ZS Zusatzfeuerstätte	KK Kohle, Koks																								
LA Luft-Abgas System	OH Heizöl extraleicht																								
ÜF Überdruckfang	HL Heizöl leicht																								
LÜ Lüftung	EG Erdgas																								
SL Sammel Lüftung	FL Flüssiggas																								
PT Poterie	BG Biogas (Mischmethan)																								
RR Rauchrohr	EK Energiekorn																								
AL Abgasleitung	SO Sonstige																								
RK Rauchkanal																									

Feuerbeschau

Die zuständigen RauchfangkehrermeisterInnen sind auf Grund des NÖ Feuerwehrgesetzes § 19 und § 20 ab 1. Jänner 2011 verpflichtet die feuerpolizeiliche Beschau in regelmäßigen Abständen (alle 10 Jahre) durchzuführen. Zuständig ist jener Meister, der mit der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 13 NÖ FG (Kehrverpflichtung) beauftragt wurde. Das bedeutet, dass ein gesonderter Auftrag der Gemeinde als Träger der örtlichen Feuerwehr zur Durchführung nicht erforderlich ist. Der Rauchfangkehrermeister hat selbsttätig und eigenverantwortlich für die Gemeinde die feuerpolizeiliche Beschau zu planen, zu organisieren und durchzuführen.

Die Durchführung der feuerpolizeilichen Beschau erstreckt sich grundsätzlich auf alle Bauwerke einschließlich Nebengebäude. Bauwerke sind gemäß § 4 Z. 3 der NÖ Bauordnung 1996 alle Objekte, deren fachgerechte Herstellung ein wesentliches Maß an bautechnischen Kenntnissen erfordert und die mit dem Boden kraftschlüssig verbunden sind. Im Zuge der feuerpolizeilichen Beschau ist zu prüfen, ob Mängel vorliegen, welche die Brandsicherheit gefährden können.

Für die Durchführung der Feuerpolizeilichen Beschau gem. § 20 Abs. 1 NÖ Feuerwehrgesetz, LGBl. 4400, beträgt die Vergütung

a) für Ein- oder Zweifamilienhäuser (§ 1 Bautechnikverordnung 1997, LGBl. 8200/7) und für Kleinwohnhäuser (§ 1 Bautechnikverordnung 1997, LGBl. 8200/7), inkl. amtliches KM-Geld für An- und Abfahrt, Verwaltungsaufwand, Evidenzhaltung und sonstigen mit der Durchführung verbundenen Kosten und Aufwendungen

€ 42,04

sowie für jedes Nebengebäude (§ 4 Z. 7 NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 8200), ausgenommen Kleingaragen, und jede Nachbeschau zusätzlich

€ 24,32

b) für Gebäude die dem Wohnzweck dienen (§ 4 Z. 3 NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 8200), und nicht unter lit. a und lit. c. fallen, inkl. amtliches Kilometergeld für An- und Abfahrt, Verwaltungsaufwand, Evidenzhaltung und sonstigen mit der Durchführung verbundenen Kosten und Aufwendungen

€ 42,04


sowie für jede Wohneinheit, jedes Nebengebäude (§ 4 Z. 7 NÖ Bauordnung 1996, LGBl. 2200) und jede Nachbeschau zusätzlich

€ 24,32


Berechnung Feuerbeschau lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Einfamilienhaus mit Nebengebäude als Kleingarage

	Euro
Feuerbeschau Einfamilienwohnhaus	42,04
Feuerbeschau Nebengebäude (Kleingarage)	0,00
Summe	42,04
zuzüglich 20 % MWSt	8,41
Gebühr Feuerbeschau	50,45

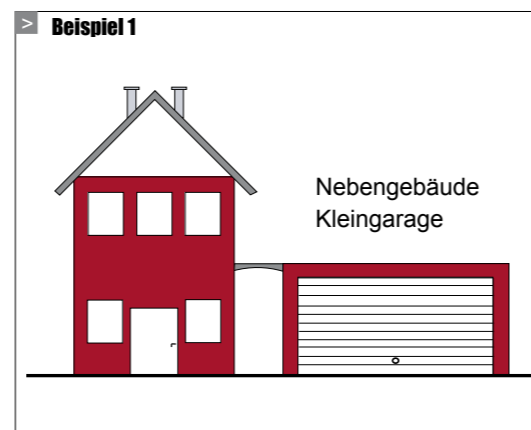


Feuerbeschau

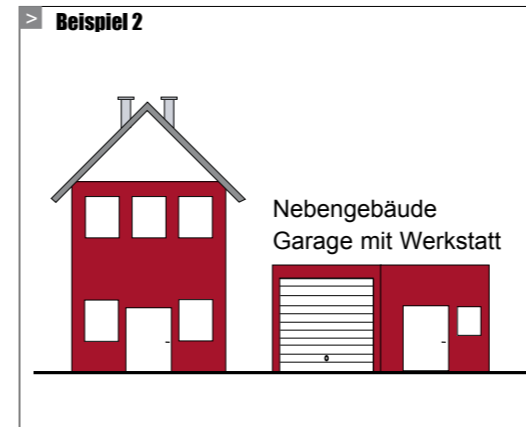

Berechnung Feuerbeschau lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Zweifamilienhaus mit Nebengebäude als Garage mit Werkstatt


	Euro
Feuerbeschau Zweifamilienhaus	42,04
Feuerbeschau Nebengebäude (Garage mit Werkstatt)	24,32
Summe	66,36
zuzüglich 20 % MWSt	13,27
Gebühr Feuerbeschau	79,63

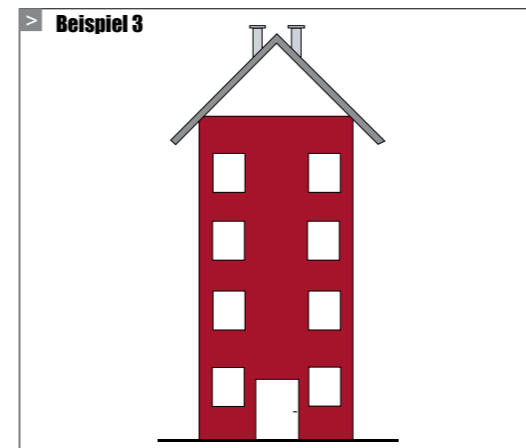

Berechnung Feuerbeschau lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Wohnhaus mit 8 Wohnungen und Nachbeschau bei zwei Wohnungen

	Euro
Feuerbeschau Wohnhaus Allgemeiner Teil	42,04
Feuerbeschau Wohnungen 8 x 24,32	194,56
Nachbeschau zwei Wohnungen 2 x 24,32	48,64
Summe	285,24
zuzüglich 20 % MWSt	57,05
Gebühr Feuerbeschau	342,29

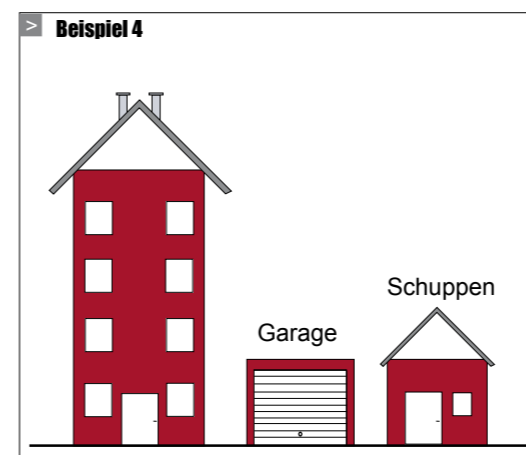

Berechnung Feuerbeschau lt. Tarif vom 1.1.2014

Angaben: Wohnhaus mit 14 Wohnungen und 2 Nebengebäuden als Garage und Schuppen für Abstellräume

	Euro
Feuerbeschau Wohnhaus Allgemeiner Teil	42,04
Feuerbeschau Wohnungen 14 x 24,32	340,48
Feuerbeschau Nebengebäude Garage	24,32
Feuerbeschau Nebengebäude Schuppen	24,32
Summe	431,16
zuzüglich 20 % MWSt	86,23
Gebühr Feuerbeschau	517,39

Wichtig

Eine direkte Verrechnung der feuerpolizeilichen Beschau durch den Rauchfangkehrermeister je Wohneinheit bzw. je Nebengebäude oder Nachbeschau für Gebäude im Sinne des § 3 Abs. 4 b der Verordnung über die Festsetzung von Höchstarif für das Gewerbe der Rauchfangkehrer in Niederösterreich an Mieter, Wohnungseigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte bei Gebäuden die zum Wohnzweck dienen ist im Sinn der Höchstarifverordnung für RFK in NÖ nicht vorgesehen und daher auszuschließen.

Die Gesamtforderung der feuerpolizeilichen Beschau wird aufgeschlüsselt (Gebäude, Wohneinheiten, Nebengebäude, Nachbesuchen ...) und in einer Gesamtrechnung ausschließlich der Verwaltung bzw. dem Zustellungsbevollmächtigten übermittelt.

Die Gliederung der Landesinnung der Rauchfangkehrer für NÖ

Tel. 02742 / 851 19 121

e-mail rauchfangkehrer@wknoe.at Internet www.rauchfangkehrer.org

Innungsgeschäftsführer Mag. Hannes Atzinger	02742 / 851 19 121
Sekretariat Regina Frithum	02742 / 851 19 121
Landesinnungsmeister Peter Engelbrechtsmüller	02742 / 851 19 121
Lehrlingswart, Aus- und Weiterbildung Stefan Bichler Landesinnungsmeister Stv.	02231 / 637 14
Landesinnungstechniker Horst-Peter Pölzgutter Landesinnungsmeister Stv.	02622 / 257 373
Ombudsmann Ernst Pachmann Ombudsmann für RFK-Angelegenheiten (jeden 1. Mittwoch im Monat von 09:00-12:00 Uhr ausgenommen Juli und August)	0676 / 845 895 640 e-mail: ombudsmann@rauchfangkehrer.org
Feuerwehrwesen Ernst Schinnerl Feuerwehrkoordinator	02783 / 8430-0 ernst.schinnerl@a1.net

Servicehotline
05 7171 + DW

Die Gliederung der Konsumentenberatung der NÖ Arbeiterkammer

Tel. 05 7171-1616 Fax 01 58883-1324

e-mail konsumentenberatung@aknoe.at Internet <http://noe.arbeiterkammer.at>

Auftragnehmer.

Leitung der Konsumentenberatung Herwig Rezek	DW 1328
Mag. Thomas Gschaar	DW 1326
Martina Horvath	DW 1321
Martina Bruckner	DW 1329
AK-Verbraucher- und Informationsservice „Pro Konsument“ Mag. (FH) Manfred Neubauer (Leitung)	DW 1335
Bettina Hochschorner	DW 1320
Renate Schiller	DW 1314
Christa Hörmann	DW 1315
Hannelore Voit	DW 1317
Mag. Sandra Schwarz-Nowak	DW 5536
Mag. Martina Pachali	DW 1331
Referat Finanz- Dienstleistungen Ernst Hafrank (Leitung)	DW 1310
Dipl.Päd. Günther Glogowatz	DW 1312
Mag. Alexander Wurditsch	DW 1302
Mag. Thomas Grünberger	DW 5535
Mag. Josef Hauer	DW 1332
Mag. Martin Pohnitzer	DW 1309
Marian Seica	DW 1313
Referat Technik Ing. Helmut Schafrath (Leitung)	DW 1301
Ing. Werner Krisch	DW 1318
Mag. Martina Eckenhofer	DW 1325
Martin Hofecker	DW 1311
Michael Dunkl, MLS	DW 1303
Johann Mezgolits	DW 1304
Ing. Horst Krumholz	DW 1305
Ing. Friedrich König	DW 1319

Bezirksstellen AK NÖ und WK NÖ

Notiz

Bezirksstellen Arbeiterkammer NÖ

3300 Amstetten, Wiener Straße 55, Tel.: 05 7171 5150
 2500 Baden, Elisabethstraße 38, Tel.: 05 7171 5250
 2230 Gänserndorf, Wiener Straße 7 a, Tel.: 05 7171 5350
 3953 Gmünd, Weitraer Straße 19, Tel.: 05 7171 5450
 2410 Hainburg, Oppitzgasse 1, Tel.: 05 7171 5650
 2020 Hollabrunn, Brunnthalgasse 30, Tel.: 05 7171 5750
 3580 Horn, Spitalgasse 25, Tel.: 05 7171 5850
 2100 Korneuburg, Gärtnergasse 1, Tel.: 05 7171 5950
 3500 Krems, Wiener Straße 24, Tel.: 05 7171 6050
 3180 Lilienfeld, Pyrkerstraße 3, Tel.: 05 7171 6150
 3390 Melk, Hummelstraße 1, Tel.: 05 7171 6250
 2130 Mistelbach, Josef-Dunkl-Straße 2, Tel.: 05 7171 6350
 2340 Mödling, Franz-Skribany-Gasse 6, Tel.: 05 7171 6450
 2620 Neunkirchen, Würflacher Straße 1, Tel.: 05 7171 6750
 3100 St.Pölten, Gewerkschaftsplatz 2, Tel.: 05 7171 7150
 3270 Scheibbs, Bürgerhofstraße 5, Tel.: 05 7171 6850
 2320 Schwechat, Sendnergasse 7, Tel.: 05 7171 6950
 3430 Tulln, Rudolf-Buchinger-Str. 27-29, Tel.: 05 7171 7250
 3830 Waidhofen/Thaya, Thayastraße 5, Tel.: 05 7171 7350
 2700 Wr. Neustadt, Babenbergerring 9b, Tel.: 05 7171 7450
 3910 Zwettl, Gerungser Straße 31, Tel.: 05 7171 7550
 Servicestelle Shopping City Süd, 2334 Vösendorf, Tel.: 05 7171 7050
 Servicebüro Flughafen-Wien, Abflugebene, Arcade-Shopping,
 Objekt 105/Bauwerk 126, 1300 Wien, Tel: 01/7007-35923

Bezirksstellen Wirtschaftskammer NÖ

3300 Amstetten, Beethovenstraße 2, Tel.: 07472 62727
 2500 Baden, Bahngasse 8, Tel.:02252 48312
 2460 Bruck an der Leitha, Wiener Gasse 3, Tel.:02162 62141
 2230 Gänserndorf, Eichamtstraße 15, Tel.: 02282 2368
 3950 Gmünd, Weitraer Straße 42, Tel.: 02852 52279
 2020 Hollabrunn, Amtsgasse 9, Tel.: 02952 2366
 3580 Horn, Kirchenplatz 1, Tel.: 02982 2277
 3400 Klosterneuburg, Rathausplatz 5, Tel.: 02243 32768
 3500 Krems, Gewerbehausgasse 6, Tel.: 02732 83201
 3180 Lilienfeld, Babenbergerstraße 13, Tel.:02762 52319
 3390 Melk, Abt Karlstraße 19-21, Tel.: 02752 52364
 2130 Mistelbach, Pater-Helde-Straße 19, Tel.: 02572 2744
 2340 Mödling, Guntramsdorfer Straße 101, Tel.: 02236 22196
 2620 Neunkirchen, Triester Straße 63, Tel.: 02635 65163
 3002 Purkersdorf, Hauptplatz 11, Tel.: 02231 63314
 3270 Scheibbs, Rathausplatz 8, Tel.: 07482 42368
 2320 Schwechat, Schmidgasse 6, Tel.: 01 707 64 33
 3100 St. Pölten, Mariazellerstraße 97, Tel.: 02742 310320
 2000 Stockerau, Neubau 1-3, 02266 62220
 3430 Tulln, Hauptplatz 15, Tel.: 02272 62340
 3830 Waidhofen/Thaya, Bahnhofstraße 22, Tel.: 02842 52150
 2700 Wiener Neustadt, Hauptplatz 15, Tel.: 02622 22108
 3910 Zwettl, Gartenstraße 32, Tel.: 02822 54141



Servicehotline:

05 7171

Öffnungszeiten der Bezirksstellen:

Mo. bis Do. 8:00 bis 16:00 Uhr

Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr

Zentrale

1060 Wien, Windmühlgasse 28, **DW 1110**

Internet: <http://noe.arbeiterkammer.at>

E-Mail: mailbox@aknoe.at



Servicehotline:

02742 851

Öffnungszeiten:

Mo. bis Do. 8:00 bis 16:00 Uhr

Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr

Zentrale

3100 St. Pölten, Landsbergerstraße 1

Internet: www.rauchfangkehrer.org

E-Mail: rauchfangkehrer@wknoe.at